BMID Turbidity March 2025

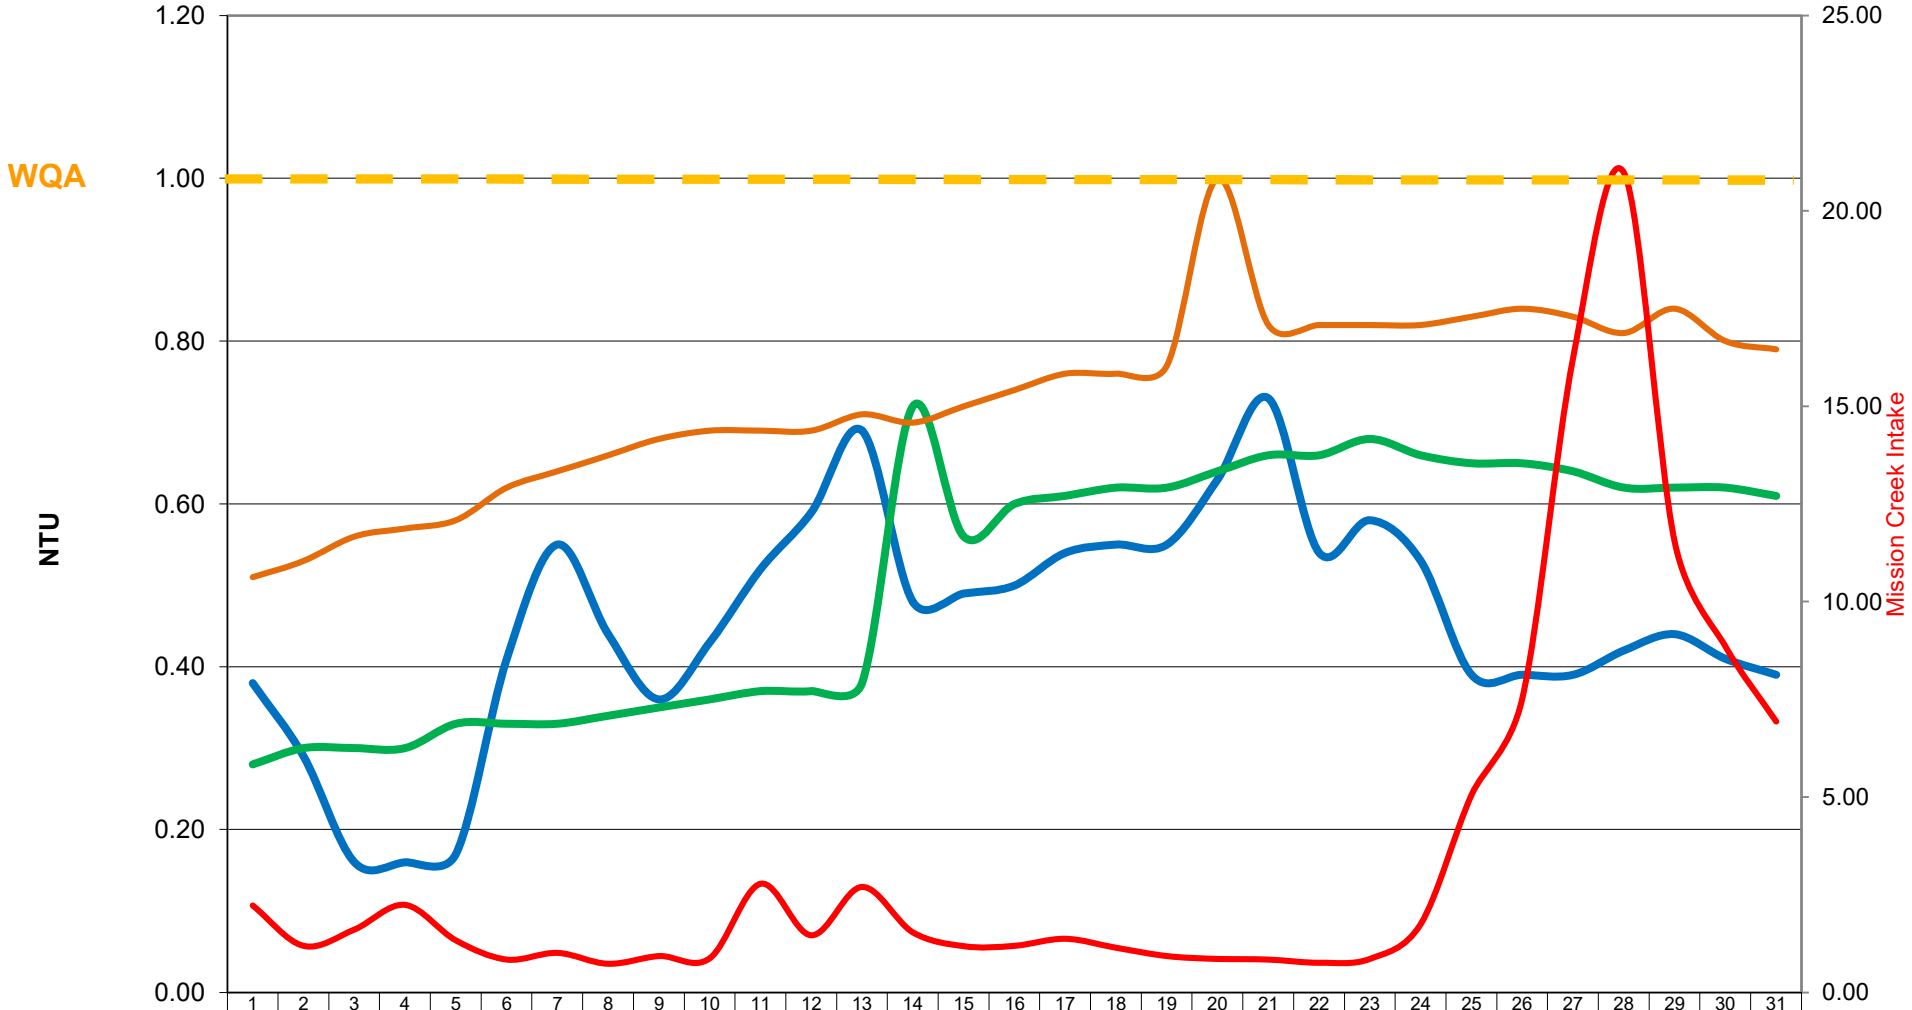

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Booster 1	0.38	0.29	0.16	0.16	0.17	0.41	0.55	0.44	0.36	0.43	0.52	0.59	0.69	0.48	0.49	0.50	0.54	0.55	0.55	0.63	0.73	0.54	0.58	0.53	0.39	0.39	0.39	0.42	0.44	0.41	0.39
Distribution Intake	0.28	0.30	0.30	0.30	0.33	0.33	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.37	0.38	0.72	0.56	0.60	0.61	0.62	0.62	0.64	0.66	0.66	0.68	0.66	0.65	0.65	0.64	0.62	0.62	0.62	0.61
UV Plant	0.51	0.53	0.56	0.57	0.58	0.62	0.64	0.66	0.68	0.69	0.69	0.69	0.71	0.70	0.72	0.74	0.76	0.76	0.77	1.00	0.82	0.82	0.82	0.82	0.83	0.84	0.83	0.81	0.84	0.80	0.79
Mission Creek	2.22	1.19	1.61	2.24	1.33	0.84	1.01	0.73	0.93	0.87	2.78	1.46	2.70	1.54	1.18	1.19	1.37	1.14	0.93	0.86	0.84	0.76	0.86	1.75	5.06	7.51	16.2	20.9	11.5	8.86	6.93

Date