BMID Turbidity April 2025

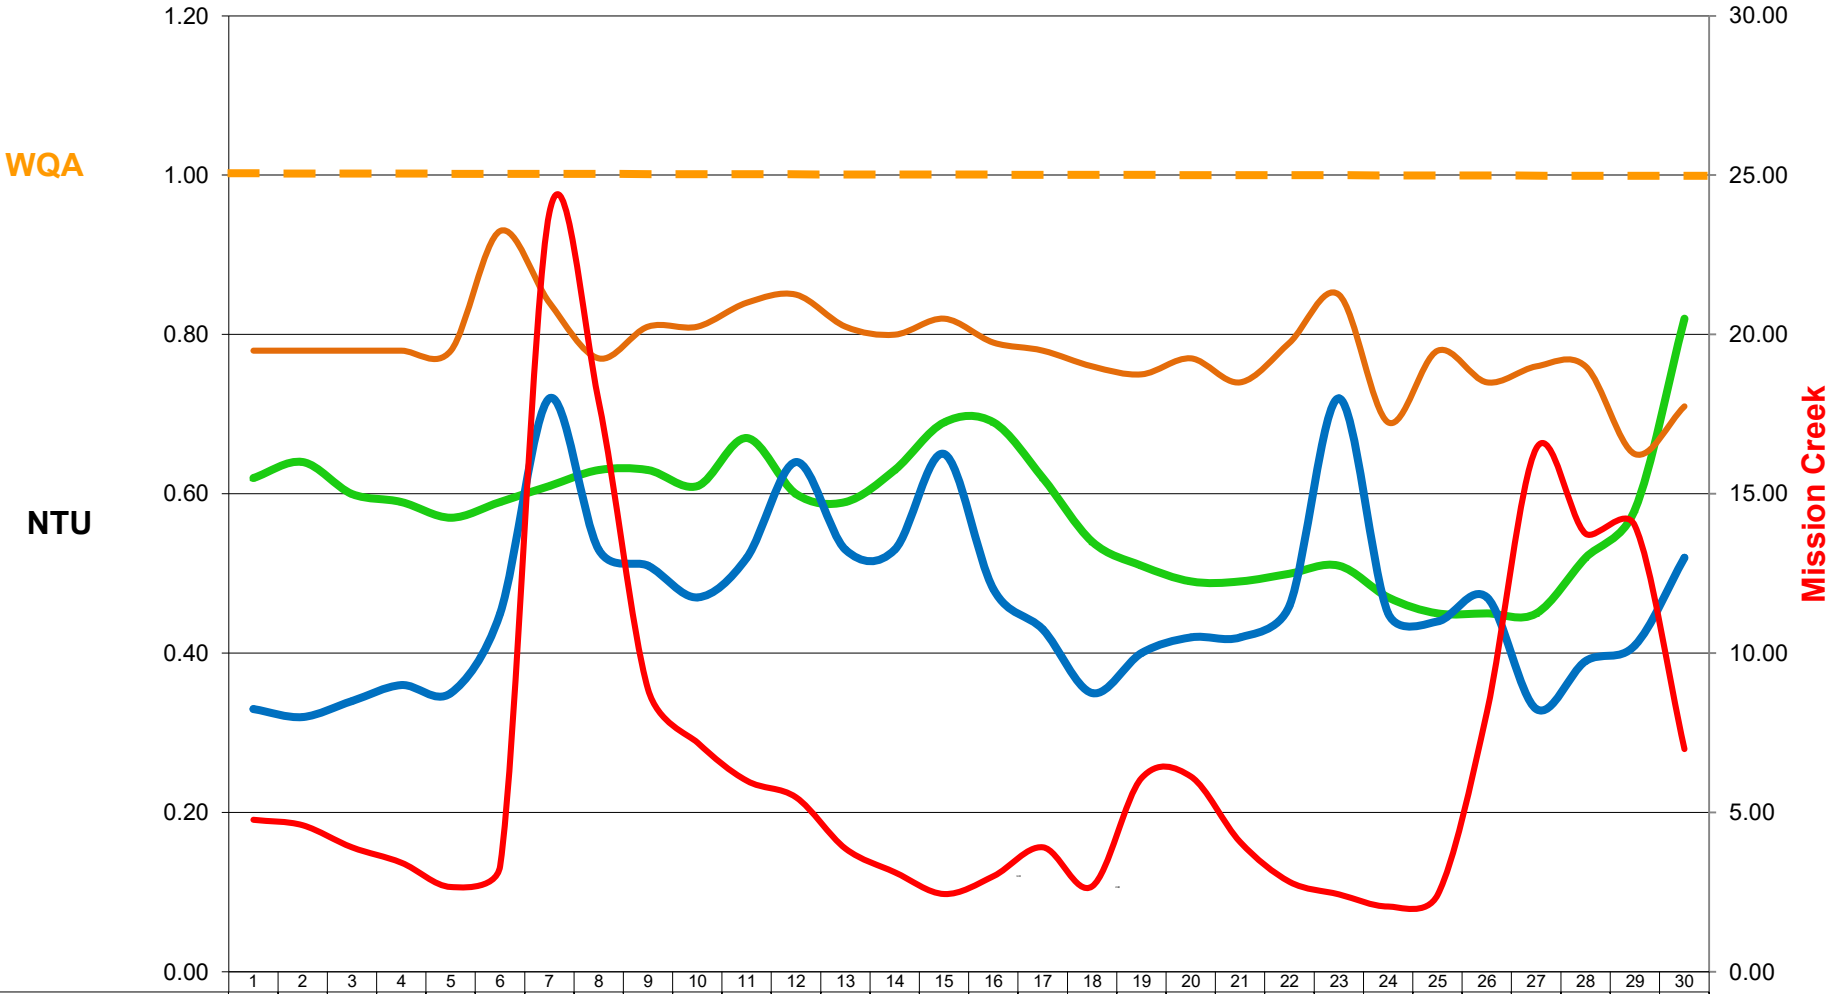

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Distribution Intake	0.62	0.64	0.60	0.59	0.57	0.59	0.61	0.63	0.63	0.61	0.67	0.60	0.59	0.63	0.69	0.69	0.62	0.54	0.51	0.49	0.49	0.50	0.51	0.47	0.45	0.45	0.45	0.52	0.58	0.82
Booster#1- First User	0.33	0.32	0.34	0.36	0.35	0.45	0.72	0.53	0.51	0.47	0.52	0.64	0.53	0.53	0.65	0.48	0.43	0.35	0.40	0.42	0.42	0.46	0.72	0.45	0.44	0.47	0.33	0.39	0.41	0.52
UV Plant	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.93	0.84	0.77	0.81	0.81	0.84	0.85	0.81	0.80	0.82	0.79	0.78	0.76	0.75	0.77	0.74	0.79	0.85	0.69	0.78	0.74	0.76	0.76	0.65	0.71
Mission Creek Intake	4.77	4.60	3.90	3.43	2.66	3.33	23.83	17.90	8.87	7.20	5.99	5.48	3.87	3.13	2.44	3.00	3.91	2.68	6.08	6.12	4.07	2.83	2.43	2.05	2.43	8.16	16.43	13.75	14.00	6.99

Date