BMID Turbidity May 2025

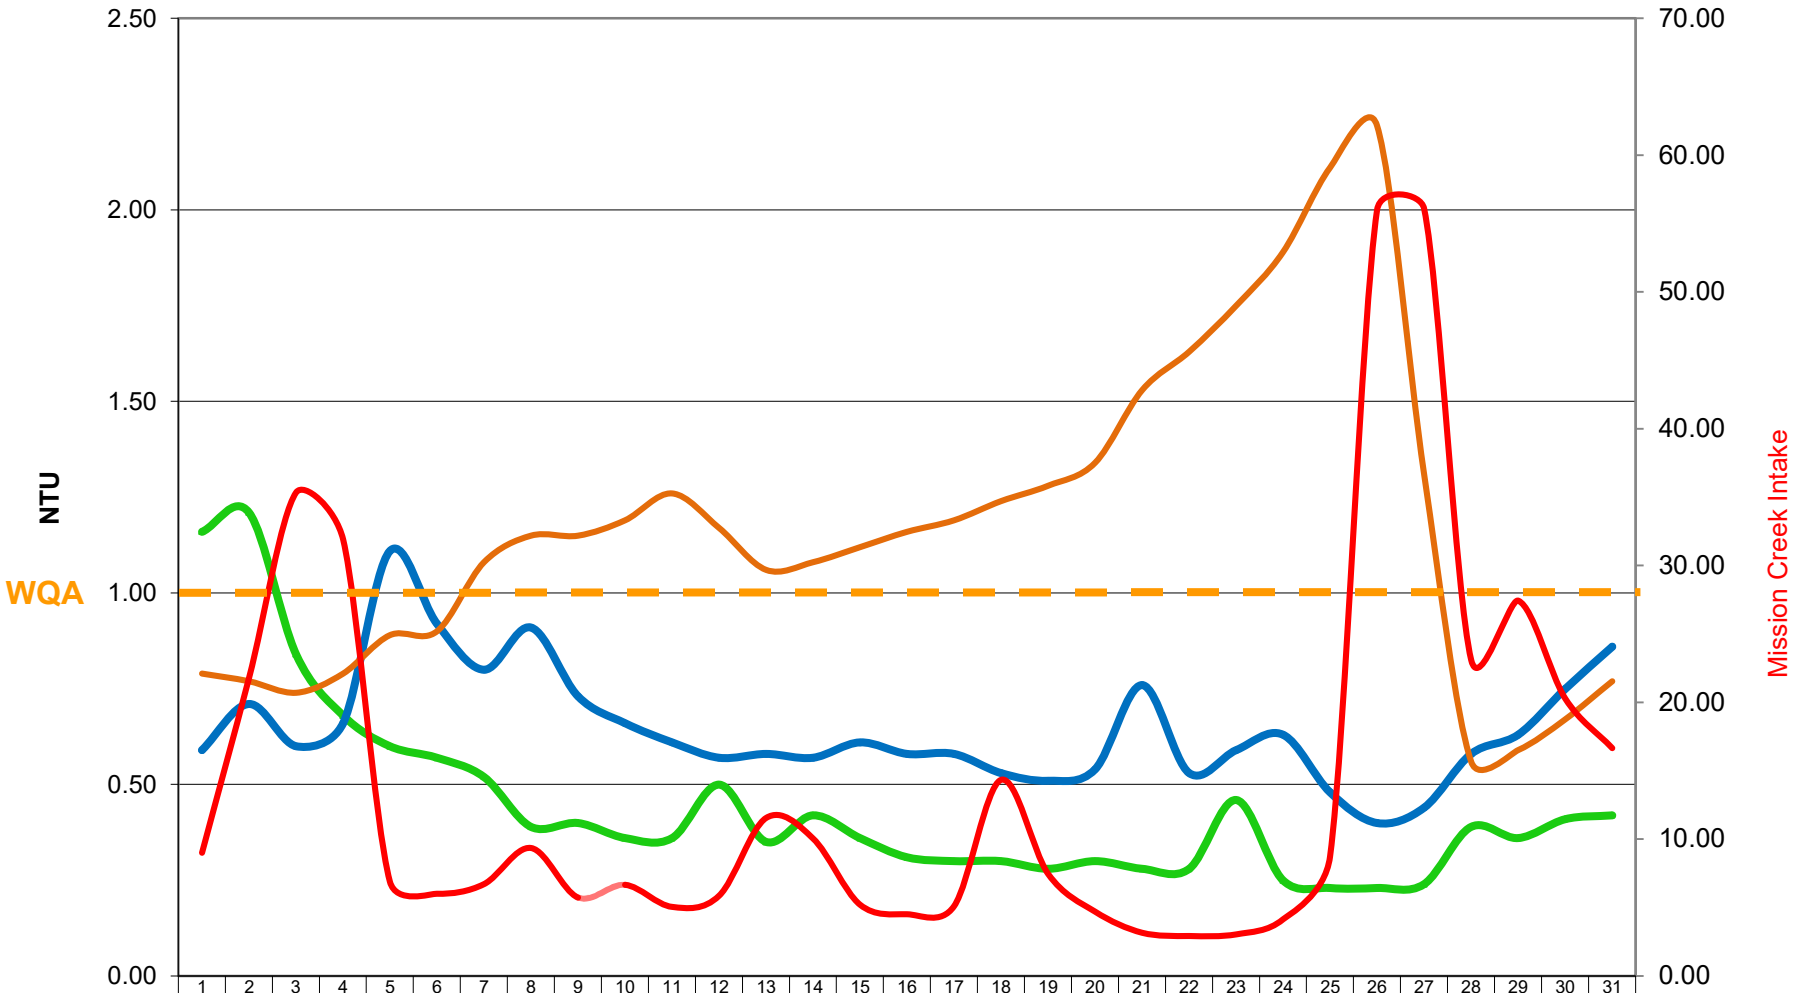

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Distribution Intake	1.16	1.21	0.84	0.68	0.60	0.57	0.52	0.39	0.40	0.36	0.36	0.50	0.35	0.42	0.36	0.31	0.30	0.30	0.28	0.30	0.28	0.28	0.46	0.25	0.23	0.23	0.24	0.39	0.36	0.41	0.42
Booster#1- First User	0.59	0.71	0.60	0.66	1.11	0.92	0.80	0.91	0.73	0.66	0.61	0.57	0.58	0.57	0.61	0.58	0.58	0.53	0.51	0.54	0.76	0.53	0.59	0.63	0.48	0.40	0.44	0.58	0.63	0.75	0.86
UV Plant	0.79	0.77	0.74	0.79	0.89	0.90	1.08	1.15	1.15	1.19	1.26	1.17	1.06	1.08	1.12	1.16	1.19	1.24	1.28	1.34	1.53	1.63	1.75	1.89	2.11	2.22	1.31	0.56	0.59	0.67	0.77
Mission Creek Intake	9.02	21.8	35.3	31.9	6.90	6.03	6.72	9.36	5.75	6.67	5.05	5.88	11.5	10.0	5.24	4.52	5.10	14.3	7.48	4.71	3.18	2.92	3.06	4.15	8.74	56.0	56.1	23.1	27.4	20.3	16.6

Date