BMID Turbidity June 2025

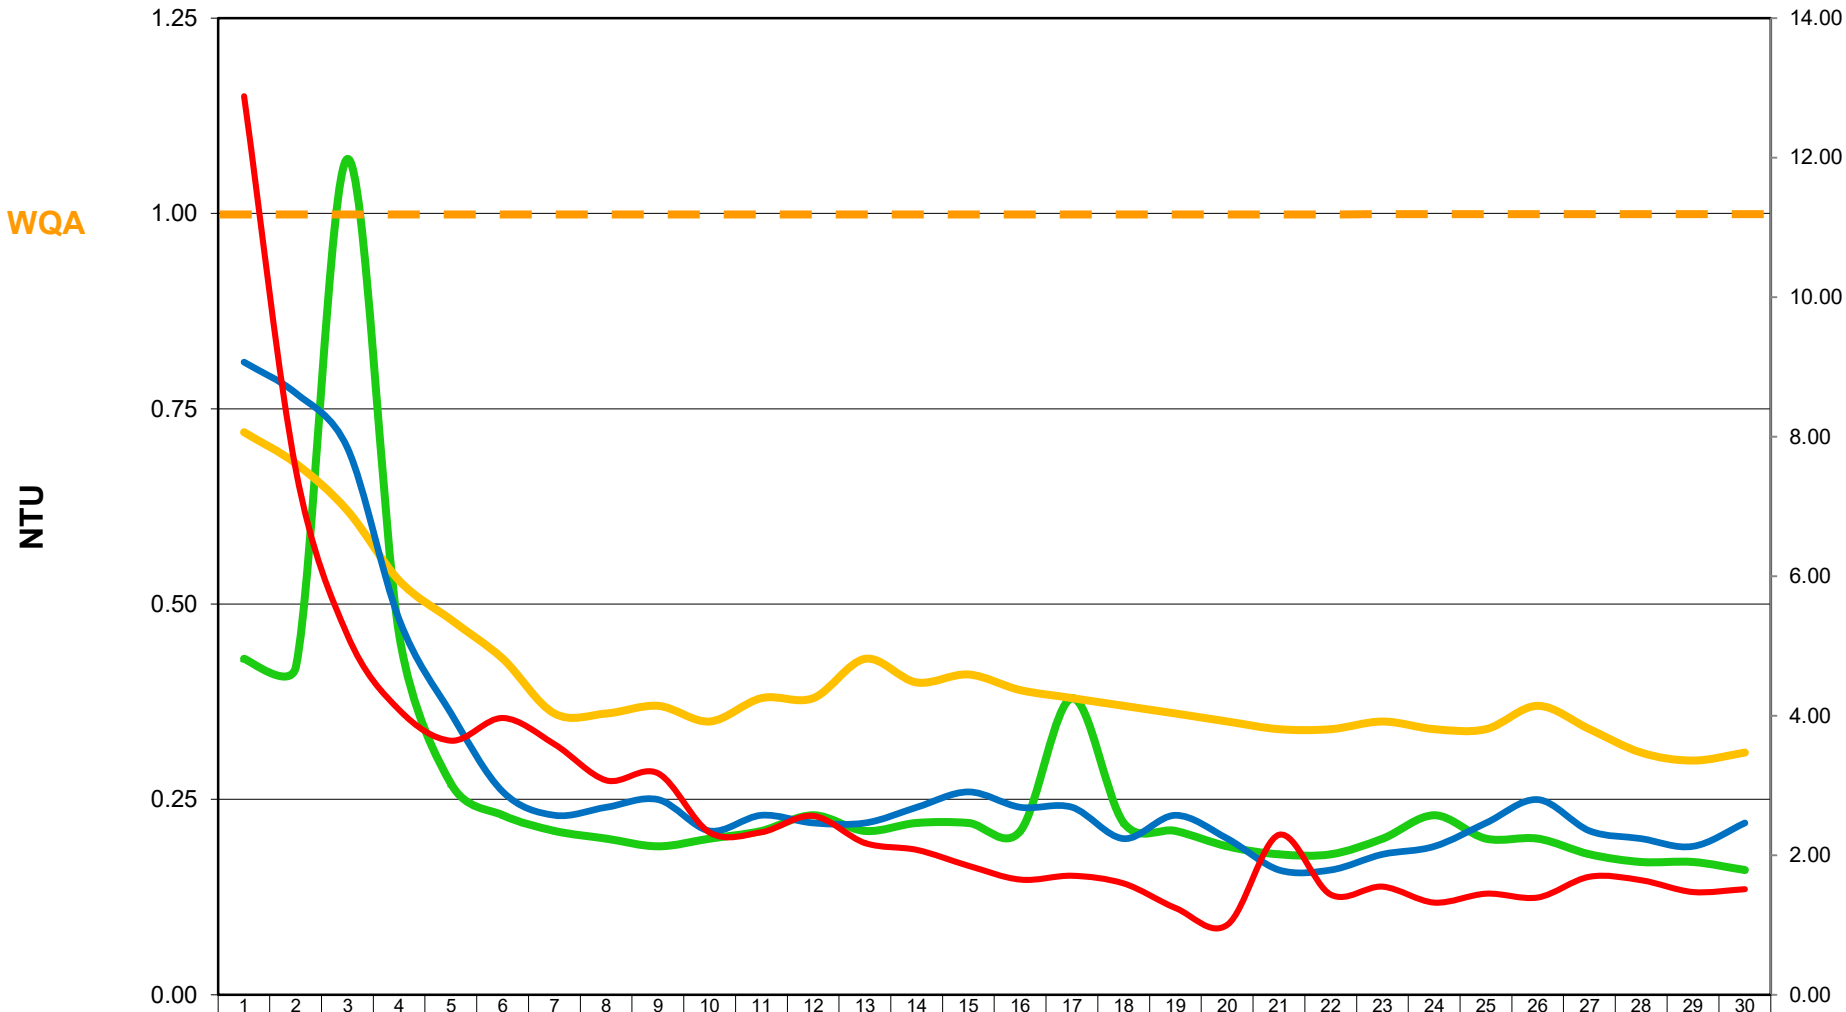

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Distribution Intake	0.43	0.42	1.07	0.46	0.27	0.23	0.21	0.20	0.19	0.20	0.21	0.23	0.21	0.22	0.22	0.21	0.38	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18	0.20	0.23	0.20	0.20	0.18	0.17	0.17	0.16
UV Plant	0.72	0.68	0.62	0.53	0.48	0.43	0.36	0.36	0.37	0.35	0.38	0.38	0.43	0.40	0.41	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.34	0.35	0.34	0.34	0.37	0.34	0.31	0.30	0.31
Booster#1- First User	0.81	0.77	0.70	0.48	0.36	0.26	0.23	0.24	0.25	0.21	0.23	0.22	0.22	0.24	0.26	0.24	0.24	0.20	0.23	0.20	0.16	0.16	0.18	0.19	0.22	0.25	0.21	0.20	0.19	0.22
Mission Creek Intake	12.8	7.52	5.16	4.08	3.65	3.97	3.60	3.08	3.17	2.33	2.33	2.57	2.18	2.08	1.85	1.65	1.71	1.60	1.25	1.00	2.29	1.44	1.55	1.32	1.45	1.40	1.70	1.65	1.48	1.52

Date