BMID Turbidity July 2025

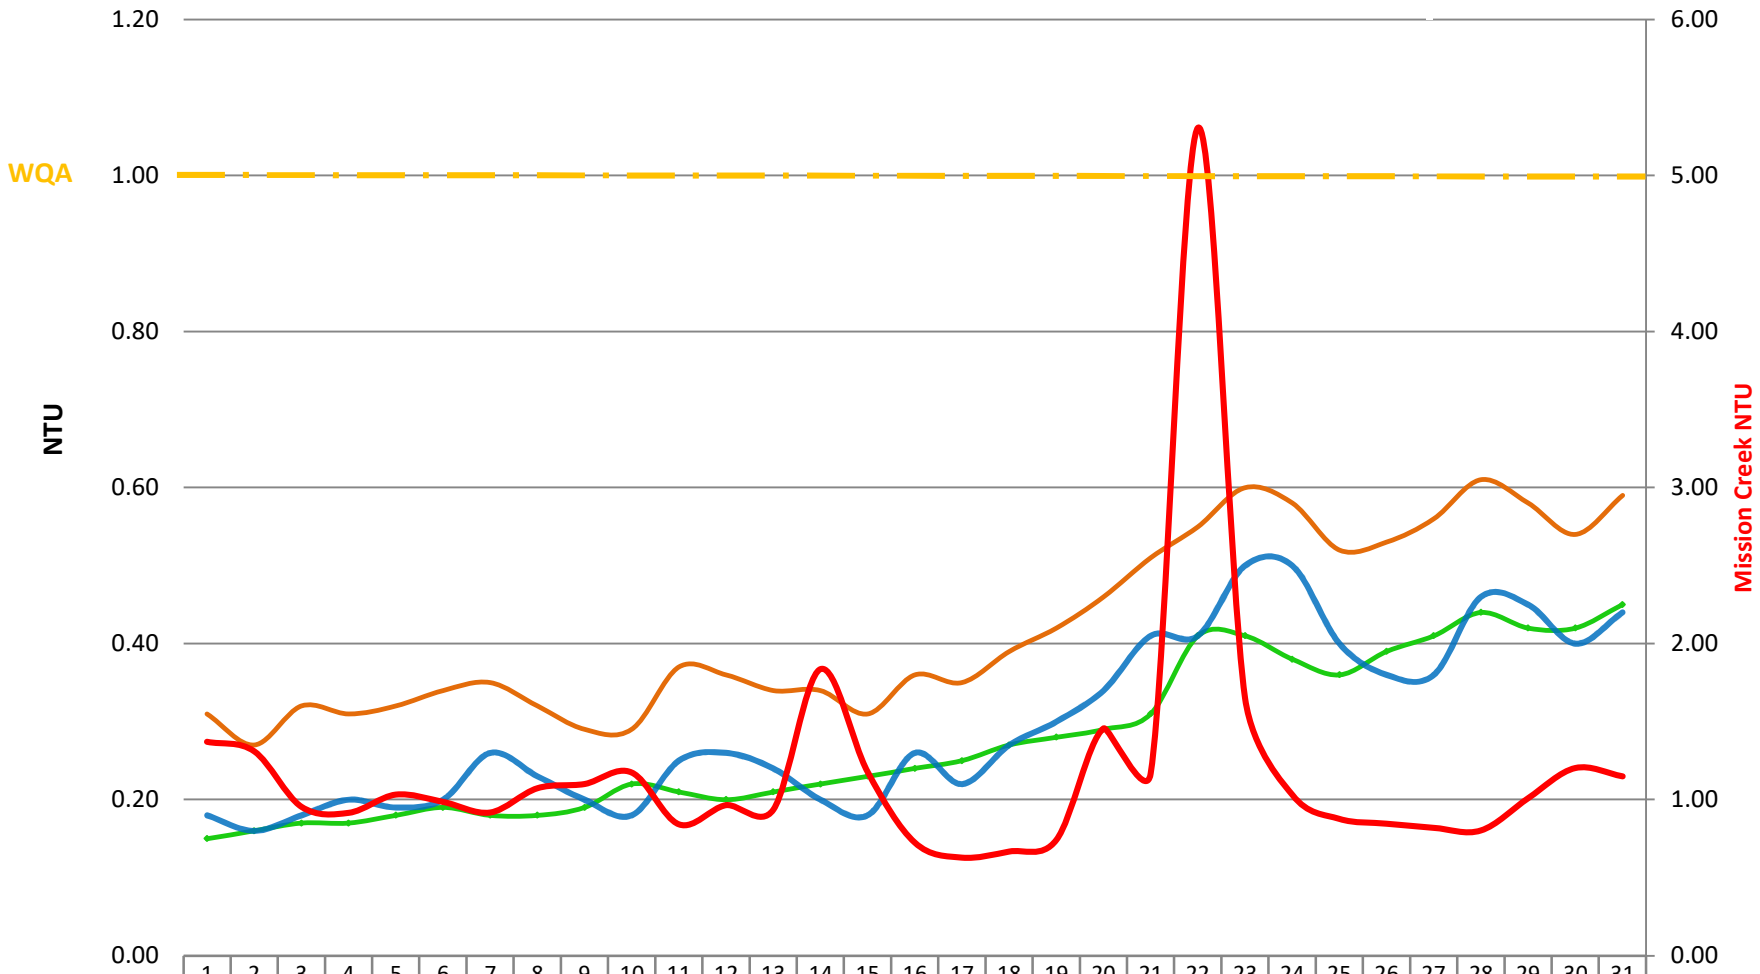

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Distribution Intake	0.15	0.16	0.17	0.17	0.18	0.19	0.18	0.18	0.19	0.22	0.21	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.27	0.28	0.29	0.31	0.41	0.41	0.38	0.36	0.39	0.41	0.44	0.42	0.42	0.45
UV Plant	0.31	0.27	0.32	0.31	0.32	0.34	0.35	0.32	0.29	0.29	0.37	0.36	0.34	0.34	0.31	0.36	0.35	0.39	0.42	0.46	0.51	0.55	0.60	0.58	0.52	0.53	0.56	0.61	0.58	0.54	0.59
Booster#1- First User	0.18	0.16	0.18	0.20	0.19	0.20	0.26	0.23	0.20	0.18	0.25	0.26	0.24	0.20	0.18	0.26	0.22	0.27	0.30	0.34	0.41	0.41	0.50	0.50	0.40	0.36	0.36	0.46	0.45	0.40	0.44
Mission Creek Intake	1.37	1.31	0.96	0.92	1.03	0.99	0.92	1.07	1.10	1.18	0.84	0.96	0.94	1.84	1.18	0.72	0.63	0.67	0.74	1.46	1.17	5.31	1.65	1.03	0.88	0.85	0.82	0.80	1.01	1.20	1.15