BMID Turbidity December 2025

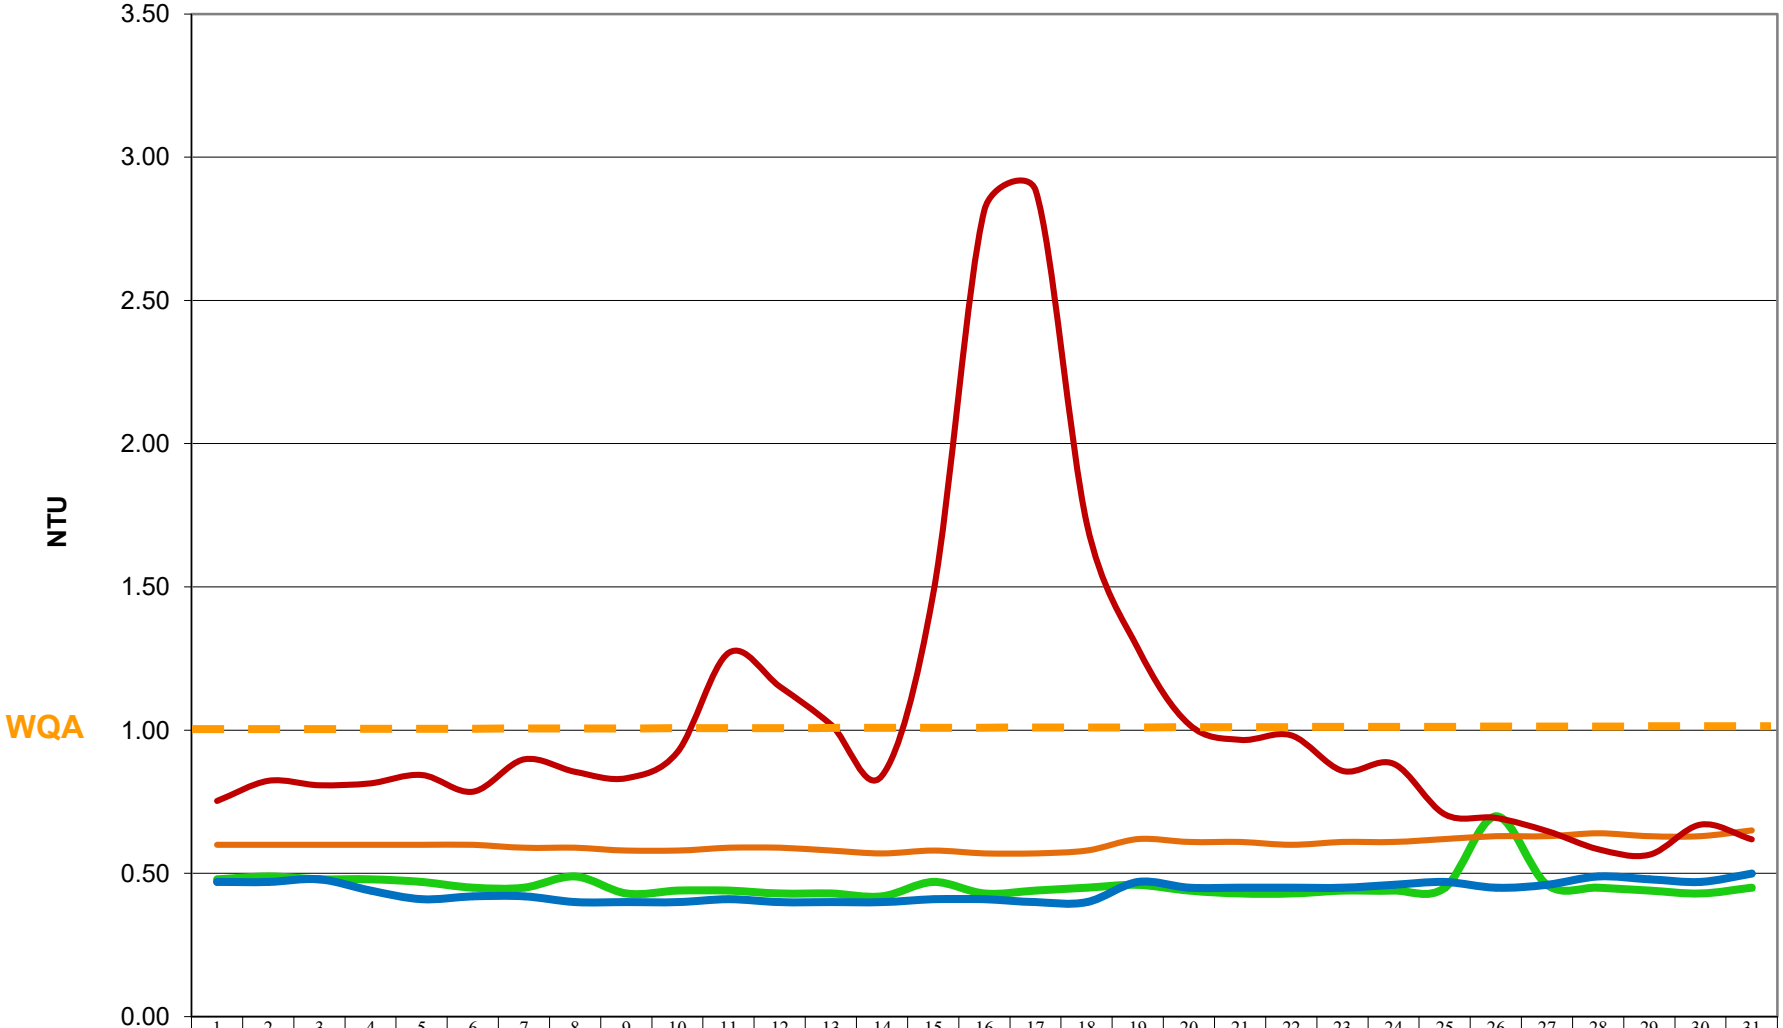

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Distribution Intake	0.48	0.49	0.48	0.48	0.47	0.45	0.45	0.49	0.43	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.47	0.43	0.44	0.45	0.46	0.44	0.43	0.43	0.44	0.44	0.45	0.70	0.46	0.45	0.44	0.43	0.45
Booster#1- First User	0.47	0.47	0.48	0.44	0.41	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	0.41	0.40	0.40	0.40	0.41	0.41	0.40	0.40	0.47	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.47	0.45	0.46	0.49	0.48	0.47	0.50
UV Plant	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.59	0.59	0.58	0.57	0.58	0.57	0.57	0.58	0.62	0.61	0.61	0.60	0.61	0.61	0.62	0.63	0.63	0.64	0.63	0.63	0.65
Mission Creek Intake (Raw)	0.75	0.82	0.81	0.82	0.84	0.79	0.90	0.86	0.83	0.92	1.27	1.15	1.02	0.84	1.48	2.82	2.88	1.72	1.29	1.02	0.97	0.98	0.86	0.88	0.71	0.69	0.65	0.59	0.57	0.67	0.62

Date