BMID Turbidity April 2026

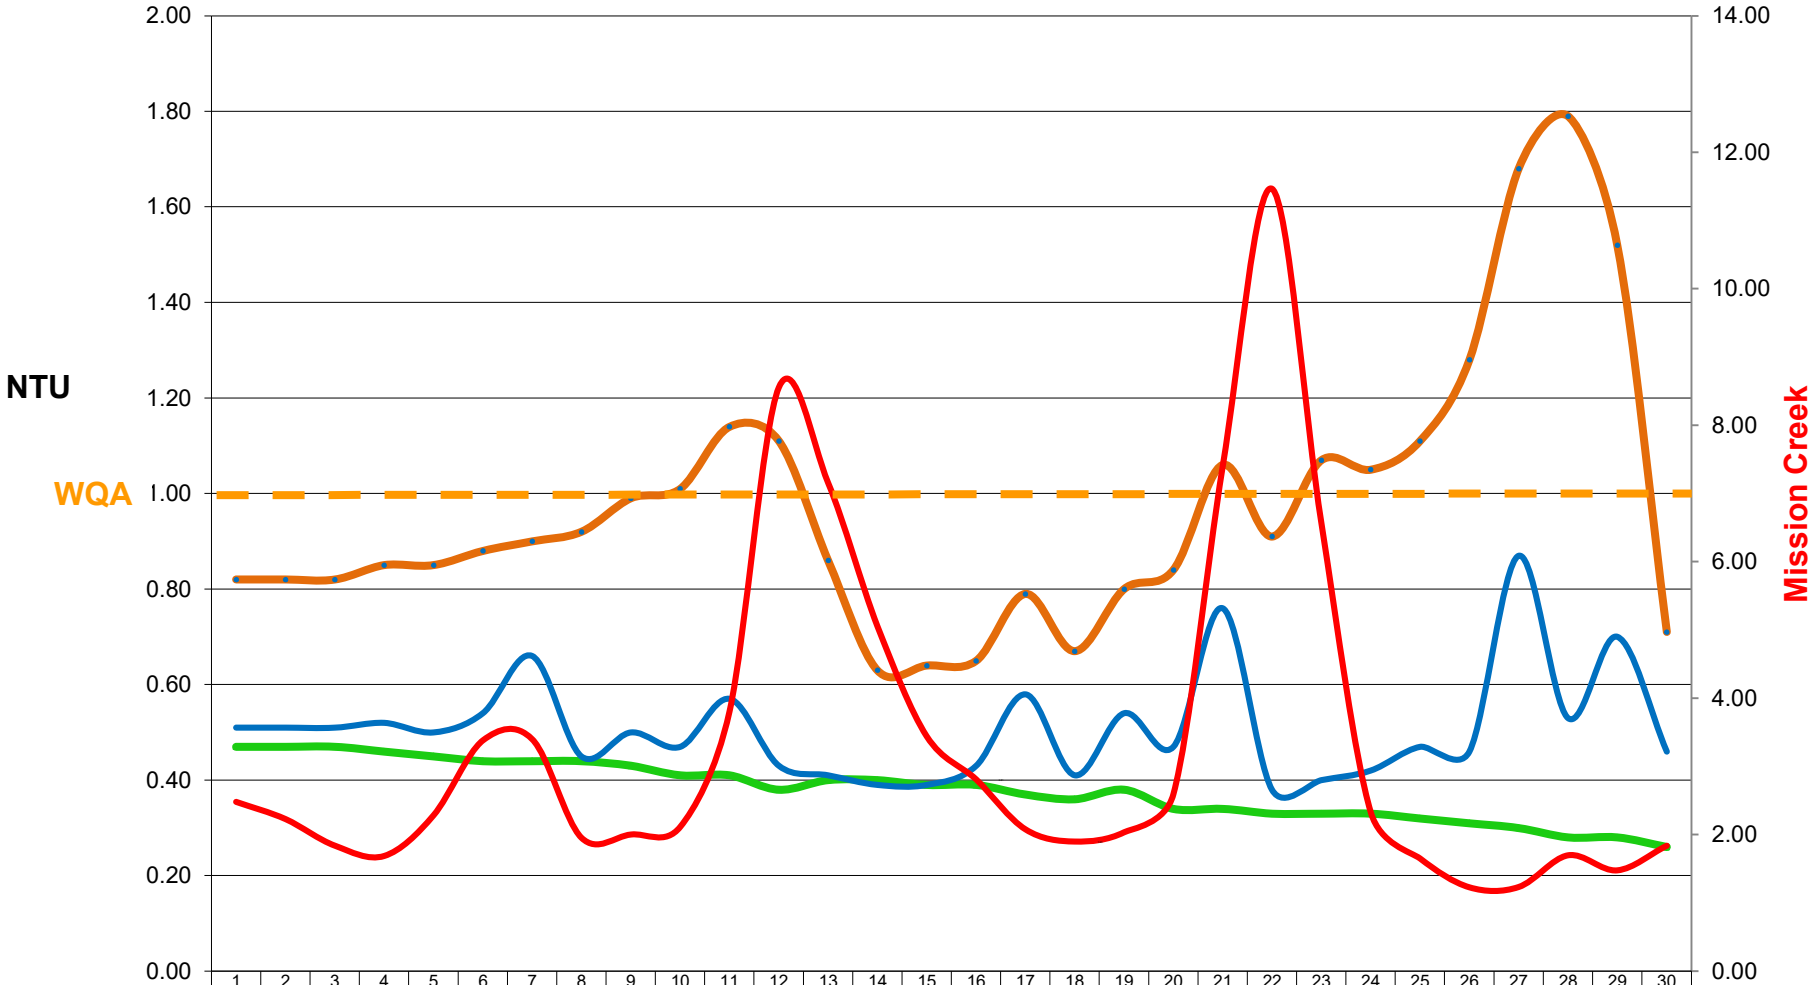

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Distribution Intake	0.47	0.47	0.47	0.46	0.45	0.44	0.44	0.44	0.43	0.41	0.41	0.38	0.40	0.40	0.39	0.39	0.37	0.36	0.38	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.32	0.31	0.30	0.28	0.28	0.26
UV Plant	0.82	0.82	0.82	0.85	0.85	0.88	0.90	0.92	0.99	1.01	1.14	1.11	0.86	0.63	0.64	0.65	0.79	0.67	0.80	0.84	1.06	0.91	1.07	1.05	1.11	1.28	1.68	1.79	1.52	0.71
Booster#1- First User	0.51	0.51	0.51	0.52	0.50	0.54	0.66	0.45	0.50	0.47	0.57	0.43	0.41	0.39	0.39	0.43	0.58	0.41	0.54	0.47	0.76	0.38	0.40	0.42	0.47	0.46	0.87	0.53	0.70	0.46
Mission Creek Intake	2.48	2.23	1.84	1.69	2.29	3.38	3.40	1.96	2.01	2.12	3.81	8.56	7.16	5.06	3.44	2.81	2.08	1.90	2.04	2.60	7.40	11.47	6.55	2.33	1.65	1.23	1.24	1.70	1.48	1.84

Date